


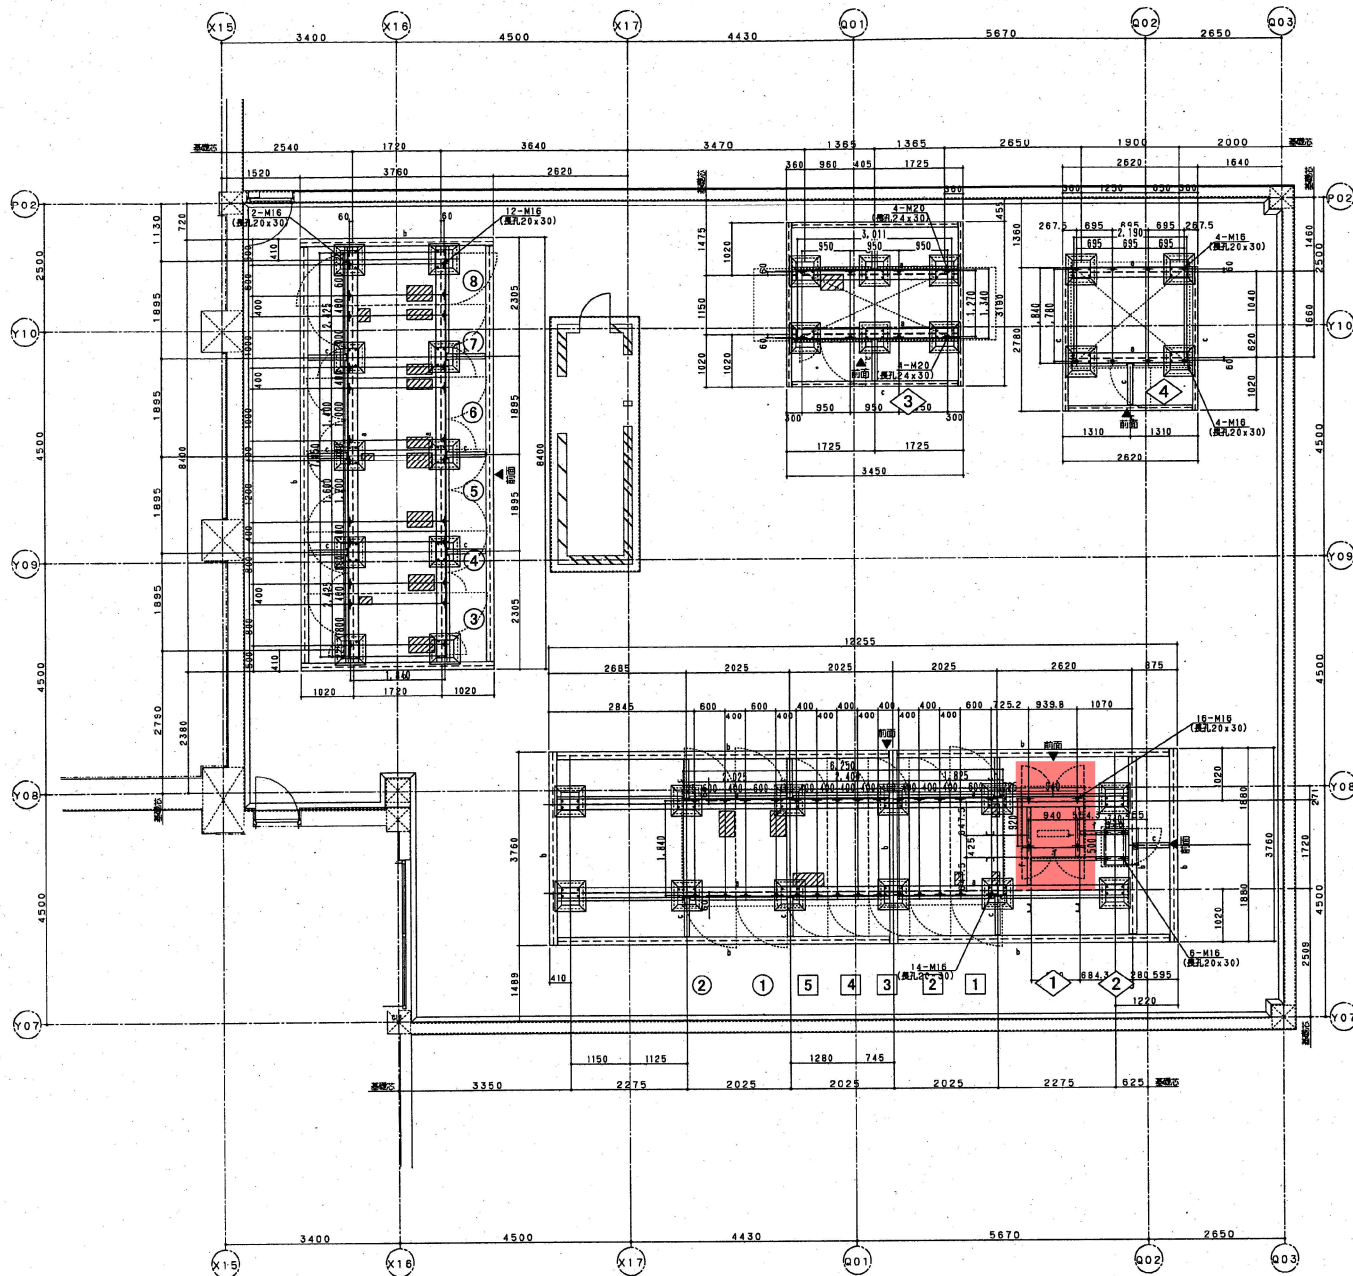

盤NO.	名称	重量	盤NO.	名称	重量
①	高圧受電盤	1,000kg	③	低圧調光盤(1)	1,800kg
②	高圧コンデンサ盤(1)	900kg	④	低圧調光盤(2)	1,800kg
③	高圧コンデンサ盤(2)	650kg	⑤	低圧動力盤(1)	2,150kg
④	高圧き電盤(1)	850kg	⑥	低圧動力盤(2)	2,100kg
⑤	高圧き電盤(2)	850kg	⑦	低圧非常保安動力盤	1,200kg
①	低圧電灯盤	1,550kg	⑧	低圧非常保安電灯盤	1,100kg
②	低圧音響盤	1,550kg			
①	直流電源装置	1,400kg	③	非常用発電機300KVA	4,740kg
②	動力盤P-3-1	255kg	④	油庫950L	2,410kg

施工図

凡例



変更・訂正内容	改訂日	契約日	変更事項 (△ 変更マーク月/日)
訂正内容	△		
変更内容	△		
変更内容	△		
変更内容	△		
変更内容	△		
変更内容	△		
変更内容	△		

設計・監理	電気JV
	代表人 代理人 代理人 代理人 代理人 代理人 代理人 代理人
	代表 小 大 見 小 大

1/50

E-3-3

2013/02/04

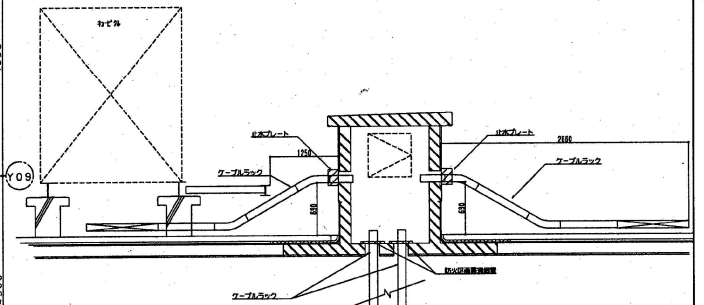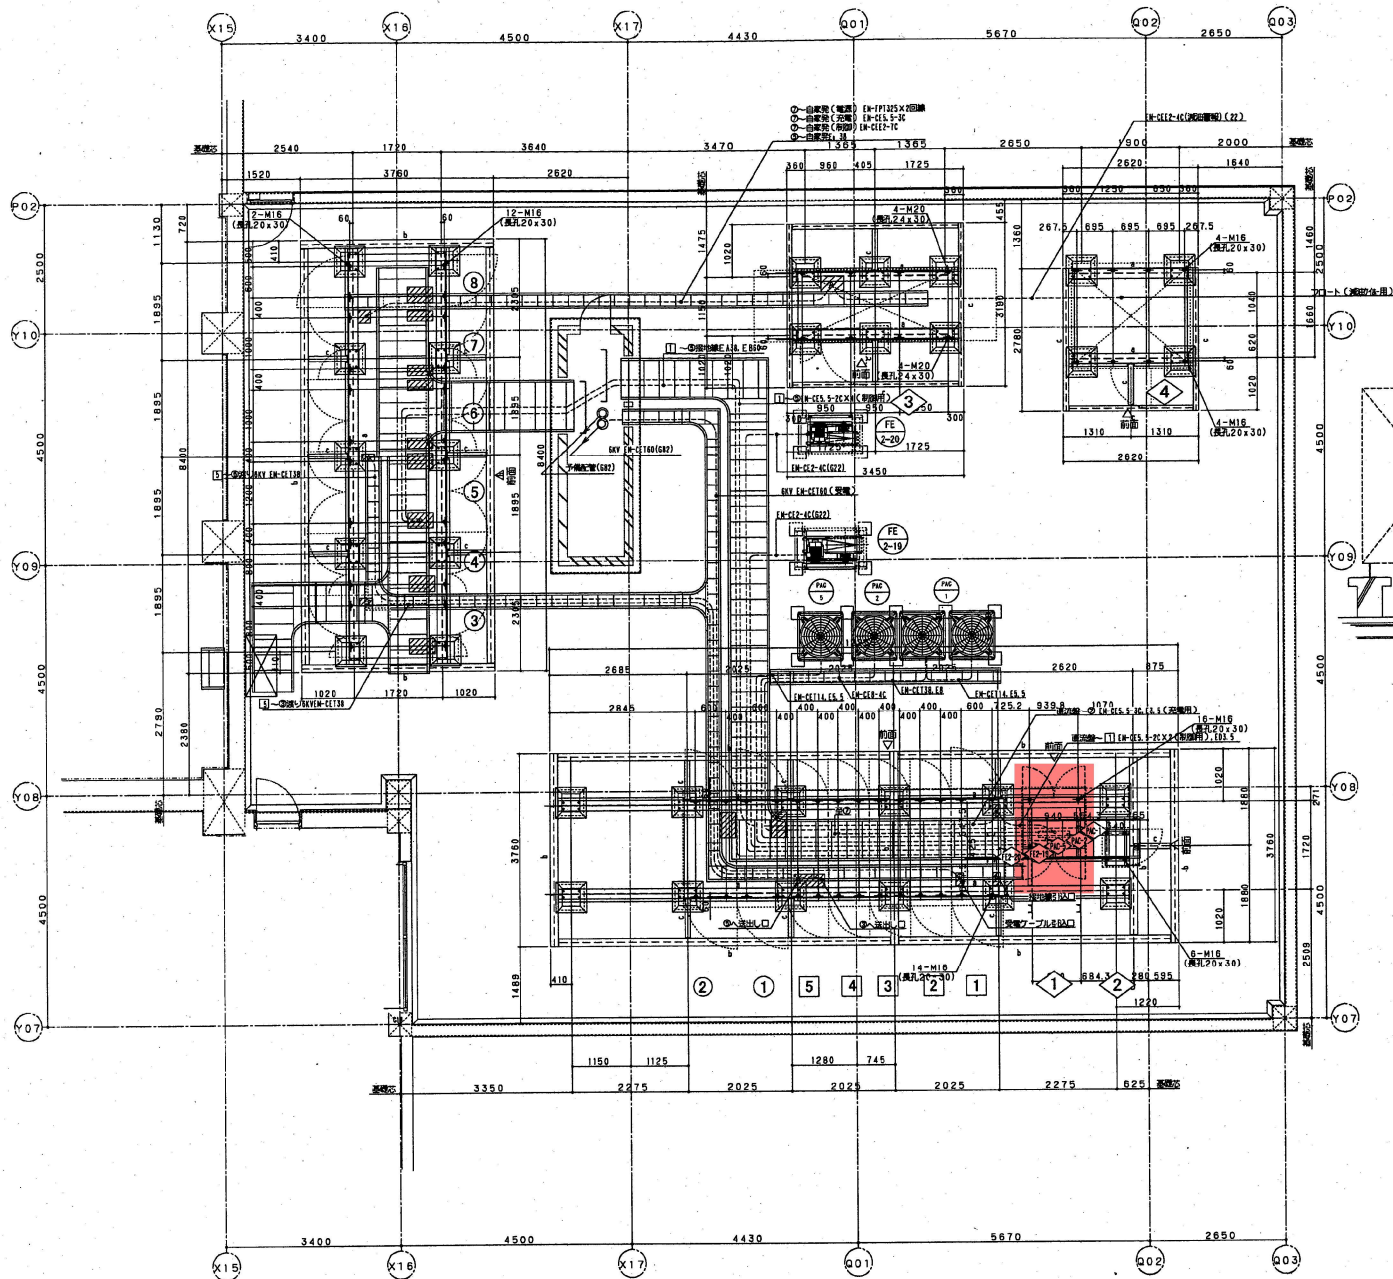

ハト小室廻り詳細図

盤NO.	名称	重量	盤NO.	名称	重量
①	高圧受電盤	1,000kg	③	低圧調光盤(1)	1,800kg
②	高圧コンデンサ盤(1)	900kg	④	低圧調光盤(2)	1,800kg
③	高圧コンデンサ盤(2)	650kg	⑤	低圧動力盤(1)	2,150kg
④	高圧き電盤(1)	850kg	⑥	低圧動力盤(2)	2,100kg
⑤	高圧き電盤(2)	850kg	⑦	低圧非常保安動力盤	1,200kg
①	低圧電灯盤	1,550kg	⑧	低圧非常保安電灯盤	1,100kg
②	低圧音響盤	1,550kg			
①	直流電源装置	1,400kg	③	非常用発電機300KVA	4,740kg
②	動力盤P-3-1	255kg	④	油庫950L	2,410kg

施工図

凡例	変更・訂正・大改	改訂日	契約日	変更事項 (△ 変更マーク月/日)	電気JV	備考
	訂正					
	変更					
	大改					
	変更1期					
例	変更2期				電機小 澤 大 見 小 澤	E-3-4
	変更3期					
	変更4期					
					1/50	2017/02/04